



## Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

**Odstávka číslo: 240193052**

**Dne**

**28.05.2024 od 07:30 do 28.05.2024 15:00**

**Vypnutá oblast:**

**Sudoměřice - Mlýnská od č.234 a č.174 po ul.Nádražní, Nádražní od č.359 a č.319 po č.22 a č.21, Horní konec levá strana od č.22 po č.67, od č.377 po č.417.**

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.


Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte [www.egd.cz](http://www.egd.cz), kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s.

**Sudoměřice, Nádražní - 28.5.2024  
od 7:30 do 15:00 hod.**

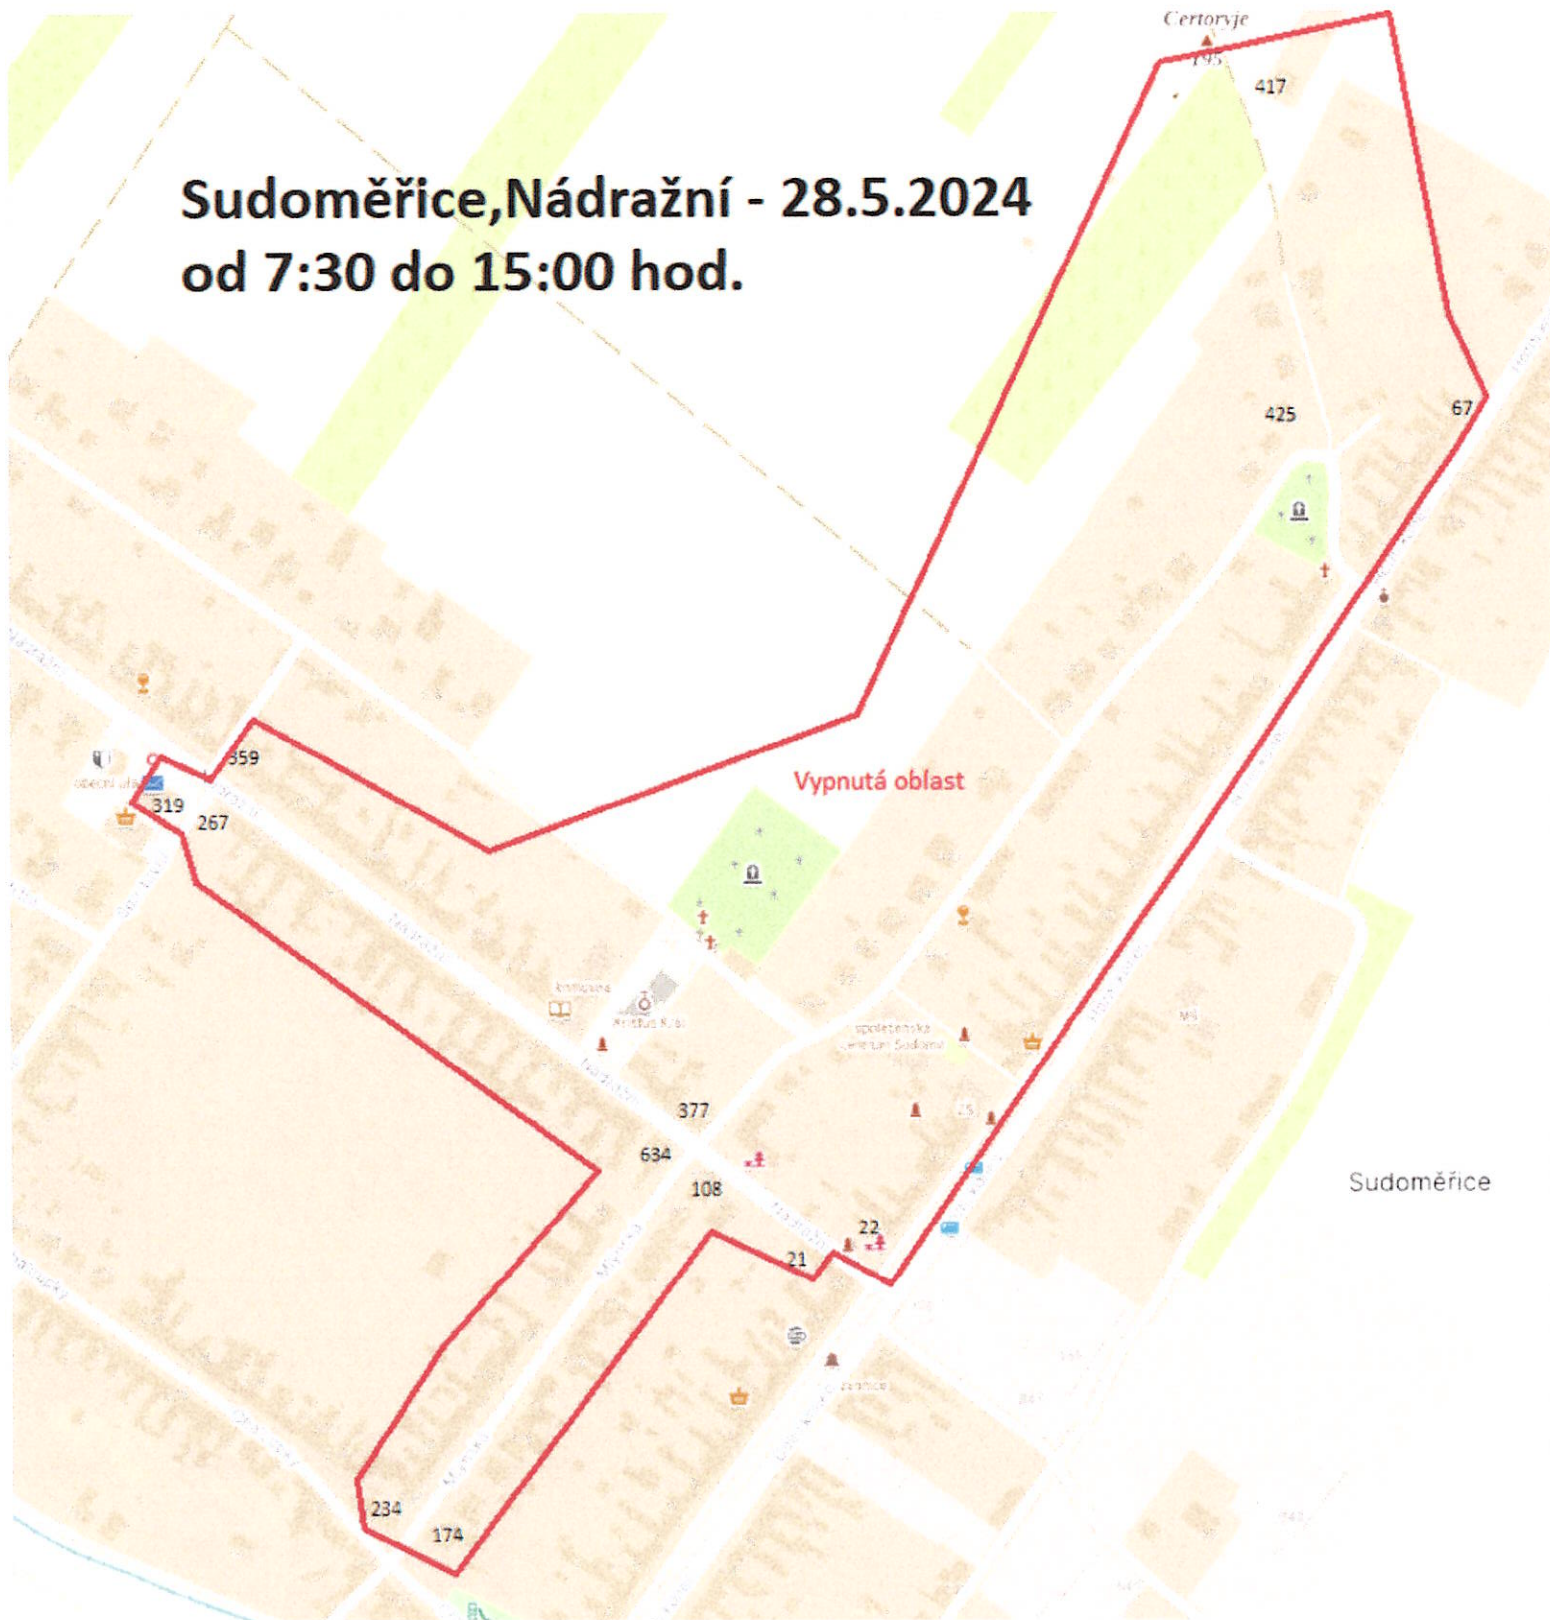



## Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

**Odstávka číslo: 240193142**

**Dne**

**30.05.2024 od 07:30 do 30.05.2024 15:00**

**Vypnutá oblast:**

**Sudoměřice - Mlýnská od č.234 a č.174 po ul.Nádražní, Nádražní od č.359 a č.319 po č.22 a č.21, Horní konec levá strana od č.22 po č.67, od č.377 po č.417.**

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.


Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte [www.egd.cz](http://www.egd.cz), kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s.



**Sudoměřice, Nádražní - 30.5.2024  
od 7:30 do 15:00 hod.**

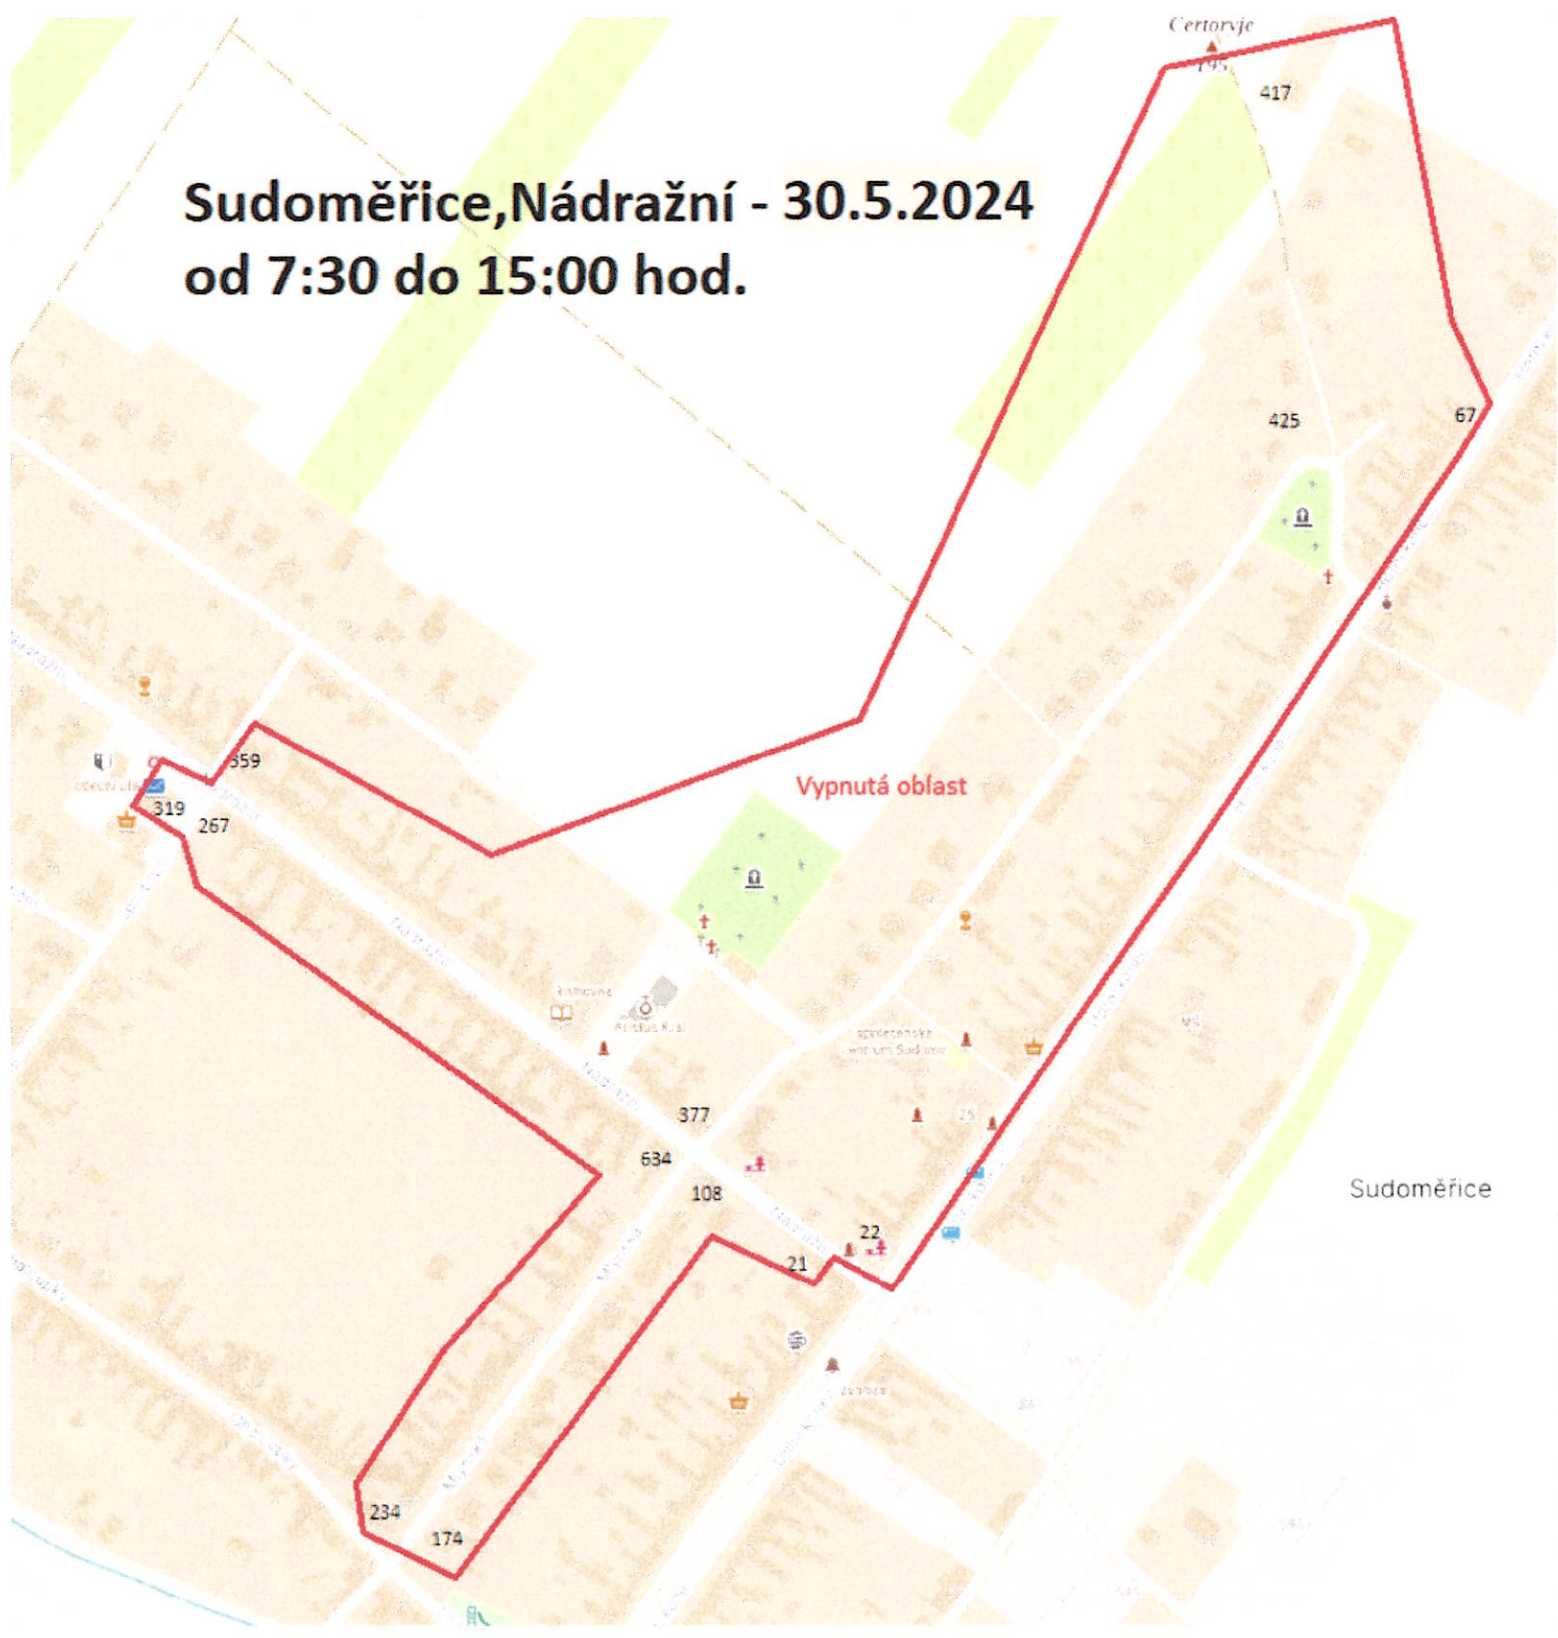

Vypnutá oblast

Sudoměřice